


RZUT Z GÓRY

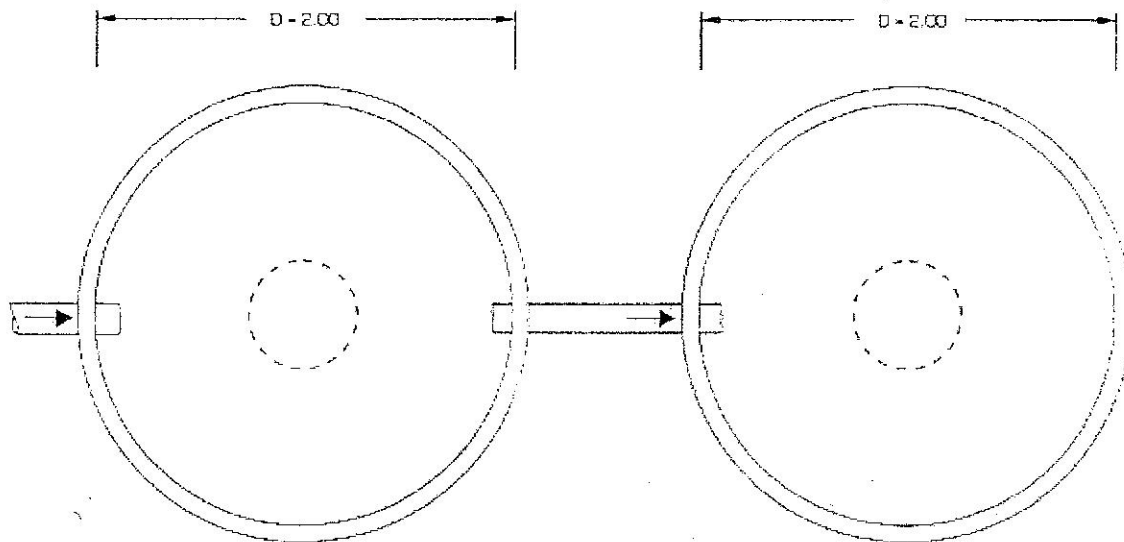

ZT - dopływ

ET - głębokość posadowienia

WT - poziom ścieków

\* w przypadku pokryw klasy B i D do wartości ET oraz ZT należy dodać 0,1 m

Nośność pokryw:

klasa A - do 1,5 t

klasa B - do 15 t

klasa D - do 40 t

TYP	pojemność zbiornika (m <sup>3</sup> )	wys. słupa cieczy WT	średnica wewn. (m)	głęb. dopływu ZT	głęb. odpływu AT	głębokość posadow. (m)	łączna waga zbiornika	waga najcięższego elementu	UWAGI <b>ANTONI MACIASZEK</b>
SA (SF) 4/200/2	7,78	1,24	2	0,75	-	2,13	8728	8728	ipr. projektant kier. bud. i robót w specjal. instal. inż. w zakresie sieci i instal. sanitar.
SA (SF) 6/200/2	11,04	1,76	2	0,75	-	2,65	8204	8204	nr upr. UAN-8386/18/86, UAN-7342/55/93
SA (SF) 7/200/2	14,30	2,28	2	0,75	-	3,17	9680	9680	ul. T. Kościuszki 28/4, tel. 508 379 385
SA (SF) 9/200/2	17,58	2,80	2	0,75	-	3,69	11156	11156	63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
SA (SF) 10/200/2	20,84	3,32	2	0,75	-	4,21	12632	12632	